

V občinah Krško in Kostanjevica na Krki smo v 2018 pili dobro vodo

Rezultati nadzora kakovosti pitne vode v letu 2018 potrjujejo, da je bila pitna voda iz javnih vodovodov na območju občin Krško in Kostanjevica na Krki dobre kakovosti. Z nadzorom pitne vode od zajetja do pipe uporabnika ter takojšnjim ukrepanjem v primeru odstopanj zagotavljamo ustrezno kakovost pitne vode. Skupaj z lastniki komunalne infrastrukture obnavljamo in izboljšujemo vodovodno omrežje.

Nadzor kakovosti pitne vode

Za oskrbo s pitno vodo je v občinah Krško in Kostanjevica na Krki aktivnih 11 vodnih virov. Notranji nadzor kakovosti pitne vode se redno vrši po celotnem vodovodnem omrežju. Izvaja ga Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), enota Novo mesto. Poleg notranjega nadzora se kakovost dodatno spremlja še v okviru državnega monitorin- ga ter lastnega nadzora, ki ga izvajamo zaposleni v družbi Kostak.



V sklopu notranjega nadzora je bilo v 2018 odvzetih 388 vzorcev pitne vode za kemijske in mikrobiološke analize, od tega jih je bilo 98 % zdravstveno ustreznih in skladnih s Pravilnikom o pitni vodi.

Z osnovnimi mikrobiološkimi preiskavami ugotavl- jamo prisotnost mikroorganizmov. Neskladja so se pojavila v dveh odstotkih oziroma osmih vzorcih vode. Večinoma je šlo za bakterije, ki neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi, pojavljale pa so se tudi zaradi neustrezne interne instalacije. Za zagotavljanje var- ne oskrbe se voda na vseh vodovodih stalno klorira, razen na viru Brege.


Fizikalno-kemijske preiskave zajemajo preverjanje osnovnih parametrov: amonij, barvo, motnost, pH vrednost, vonj ter okus. Rezultati vseh vzorcev so bili ustrezni.

Pesticidi in nitrati na Krškem polju

Koncentracije pesticidov na **viru Brege** so v 2018 ostale pod mejno vrednostjo. Kot pretekla leta smo tudi v 2018 zaznali naraščanje koncentracij nitratov v času gnojenja v zimsko-spomladanskih mesecih in jesenskem obdobju. Na vodnem viru Brege so se vrednosti nitratov gibale od 22,9 do 32,4 mg/L, povprečna vrednost pa je znašala 29 mg/L. Predpisa- na mejna vrednost 50 mg/L ni bila prekoračena. Stanje na vodnem **viru Drnovo** redno spremljamo. Kakovost pitne vode na tem viru se glede na pretekla leta izboljšuje, a še vedno presega predpisane mejne vrednosti, zato služi kot rezervni vodni vir.

Prikaz ustreznosti pitne vode v letu 2018

Na karti so označeni vodni viri ter podatki o trdoti vode za posamezni vir. Z modrimi epruvetami je prikazana ustreznost mikrobioloških analiz v odstotkih, s sivimi pa ustreznost kemijskih analiz v odstotkih.

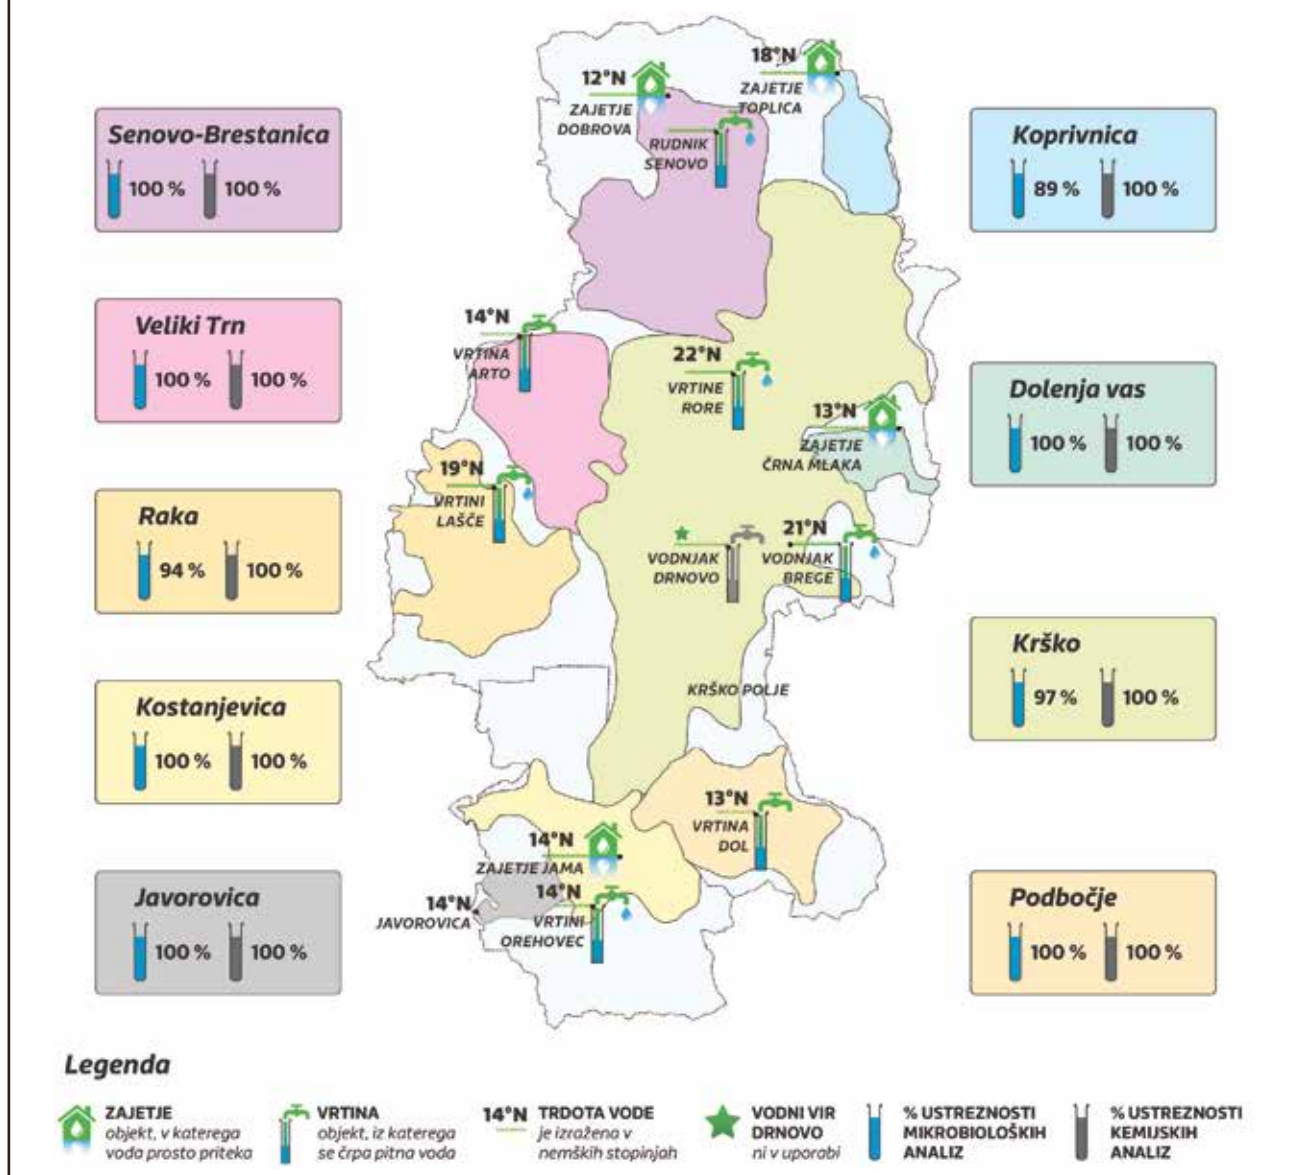

Kaj storiti, če dvomite v kakovost pitne vode?

☎ 48 17 224 ✉ kostak@kostak.si

Za učinkovito varovanje vodnih virov potrebno sprejetje državne uredbe

Za zaščito vodnih virov sta v veljavi občinska odloka iz leta 1985 za Krško polje in iz leta 2002 za ostale vodne vire. Od sprejetja odlokov do danes je prišlo do sprememb glede uporabe virov ter izvajanja kmetijske in drugih dejavnosti na teh območjih, zato je nujno potrebno sprejetje nove uredbe. Strokovne podlage za vse aktivne vodne vire je Občina Krško v 2015 posredovala na pristojno ministrstvo, a uredba do danes še ni bila sprejeta.

S sprejetjem državne uredbe se bodo na novo opredelila vodovarstvena območja in dovoljeni posegi, uvedlo nadomestilo zaradi omejene rabe kmetijskih površin ter določila pristojnost za izvedbo nadzora. Cilj sprejetja uredbe je zagotavljanje učinkovite zaščite vodnih virov, ki bo med drugim predpisala ukrepe za dolgoročno ohranjanje kakovosti pitne vode in izboljšanje stanja na Krškem polju.

Voda iz pipe je naša skupna odgovornost. Z ustreznim varovanjem vodnih virov in uživanjem kakovostne pitne vode bomo prispevali k našemu zdravju. Bodimo odgovorni do nas samih in do okolja.

Konec marca bo na spletni strani www.kostak.si objavljeno obširno letno poročilo o kakovosti pitne vode in izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 2018.

Prijavite se na SMS obveščanje

Vsi, ki se želite vključiti v sistem obveščanja glede dogodkov na javnih vodovodih v občinah Krško in Kostanjevica na Krki, izpolnite elektronsko prijavo na spletni strani www.kostak.si.

